


115N, 125N, 137N, 137S, 9115, 9125 Smoke Control Astragal

WARNING: Neoprene products can expose you to chemicals including chloroprene, which is known to the State of California to cause cancer and/or developmental and reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Productos de neopreno pueden exponerlo a productos químicos incluyendo cloropreno, que el estado de California considera causante de cáncer. Para mayor información visite la página www.P65Warnings.ca.gov.

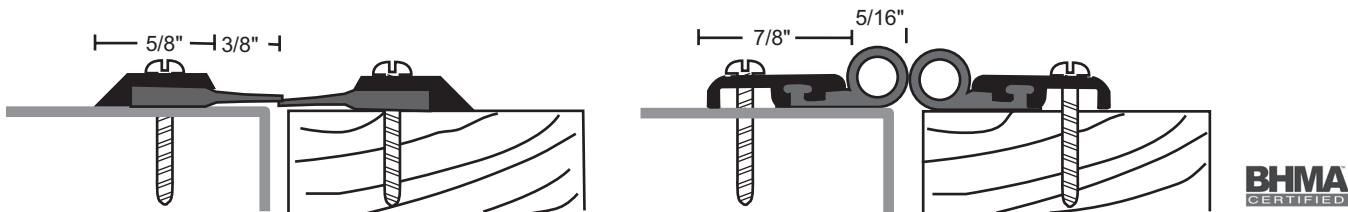

Installation Instructions

1. Cut astragal to length.
2. Position on doors as shown above.
3. Mark screw holes.
4. Drill pilot holes for screws using a 7/64" drill bit.
5. Install with screws provided.
6. Adjust astragal so it does not impede proper closing and latching of doors.

Instrucciones de Instalación

1. Corte el astrágalo a la medida.
2. Posicione en las puertas como se indica arriba.
3. Marque los orificios para los tornillos.
4. Taladre los orificios guía para los tornillos con una broca de 7/64".
5. Instale usando los tornillos suministrados.
6. Ajuste el astrágalo de modo que no impida cerrar y correr debidamente el pasador de las puertas.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY H

Smoke and Draft Control
gasketing (Category H) tested to UL 1784; meets requirements of NFPA
105, IBC for use on "S" label doors.

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA
PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS
CORTAFUEGO
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORIA H

Empaques Para Control de Humo y Corrientes de aire
(Categoría H) probados de acuerdo a UL 1784; cumple con los requisitos de
NFPA 105, IBC para usarse en puertas etiquetadas "S".